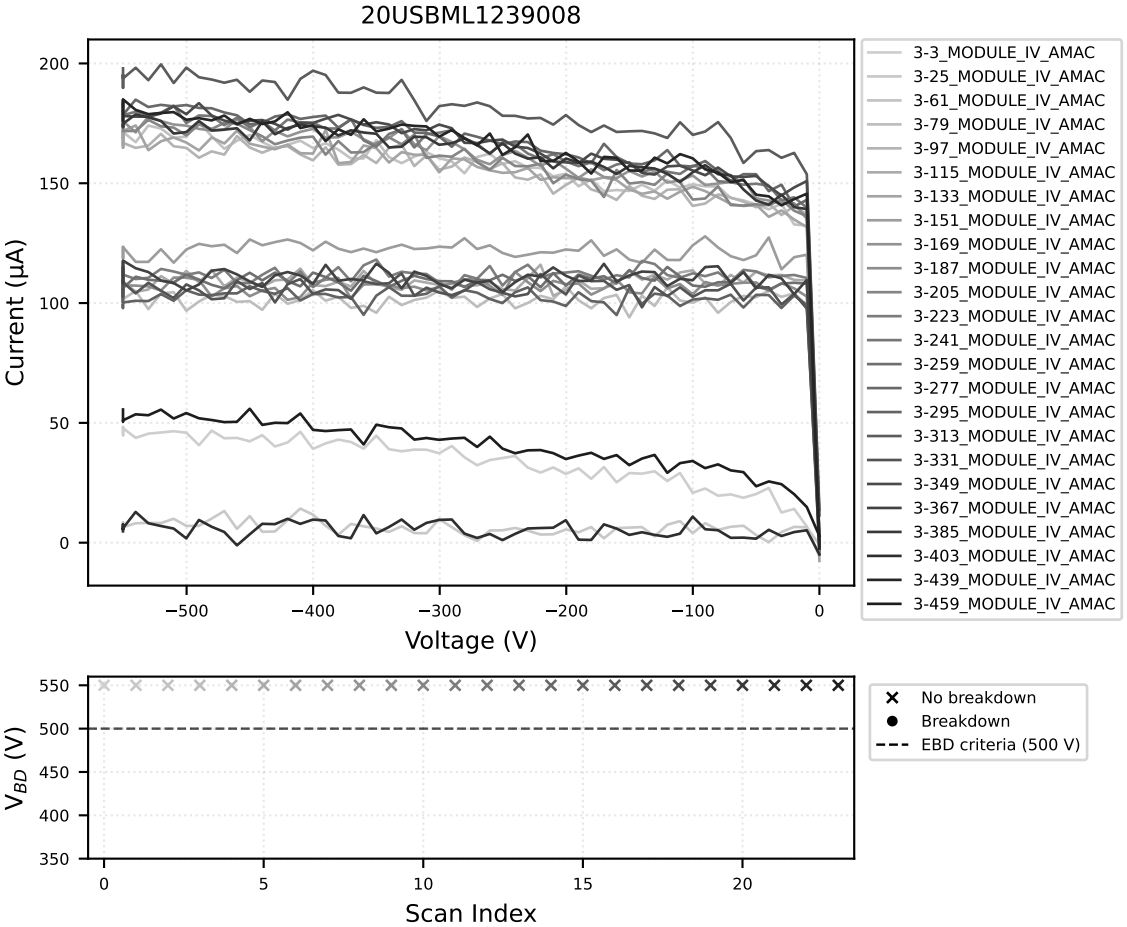
20USBML1239008
Current (μA)
Voltage (V)
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-25_MODULE_IV_AMAC
3-61_MODULE_IV_AMAC
3-79_MODULE_IV_AMAC
3-97_MODULE_IV_AMAC
3-115_MODULE_IV_AMAC
3-133_MODULE_IV_AMAC
3-151_MODULE_IV_AMAC
3-169_MODULE_IV_AMAC
3-187_MODULE_IV_AMAC
3-205_MODULE_IV_AMAC
3-223_MODULE_IV_AMAC
3-241_MODULE_IV_AMAC
3-259_MODULE_IV_AMAC
3-277_MODULE_IV_AMAC
3-295_MODULE_IV_AMAC
3-313_MODULE_IV_AMAC
3-331_MODULE_IV_AMAC
3-349_MODULE_IV_AMAC
3-367_MODULE_IV_AMAC
3-385_MODULE_IV_AMAC
3-403_MODULE_IV_AMAC
3-439_MODULE_IV_AMAC
3-459_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)