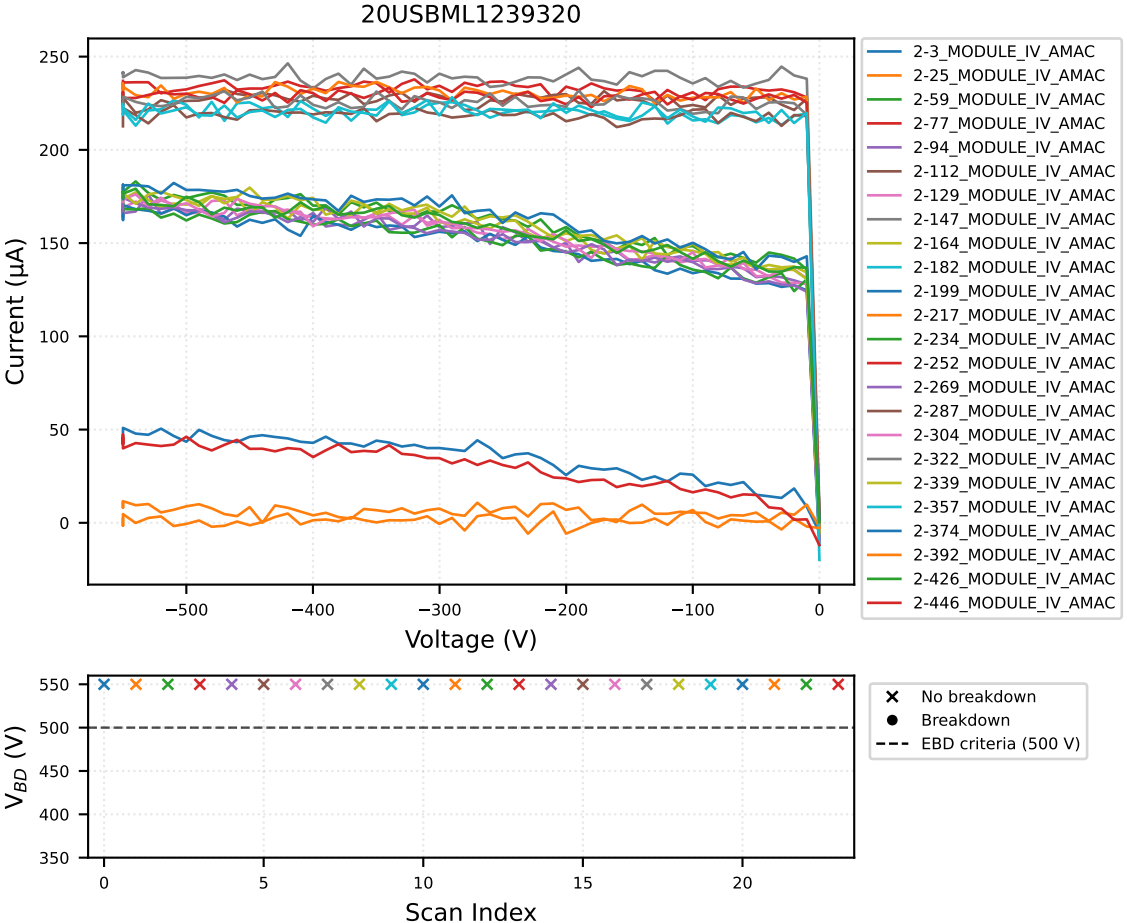
20USBML1239320
Current (μA)
Voltage (V)
250
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-25_MODULE_IV_AMAC
2-59_MODULE_IV_AMAC
2-77_MODULE_IV_AMAC
2-94_MODULE_IV_AMAC
2-112_MODULE_IV_AMAC
2-129_MODULE_IV_AMAC
2-147_MODULE_IV_AMAC
2-164_MODULE_IV_AMAC
2-182_MODULE_IV_AMAC
2-199_MODULE_IV_AMAC
2-217_MODULE_IV_AMAC
2-234_MODULE_IV_AMAC
2-252_MODULE_IV_AMAC
2-269_MODULE_IV_AMAC
2-287_MODULE_IV_AMAC
2-304_MODULE_IV_AMAC
2-322_MODULE_IV_AMAC
2-339_MODULE_IV_AMAC
2-357_MODULE_IV_AMAC
2-374_MODULE_IV_AMAC
2-392_MODULE_IV_AMAC
2-426_MODULE_IV_AMAC
2-446_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)