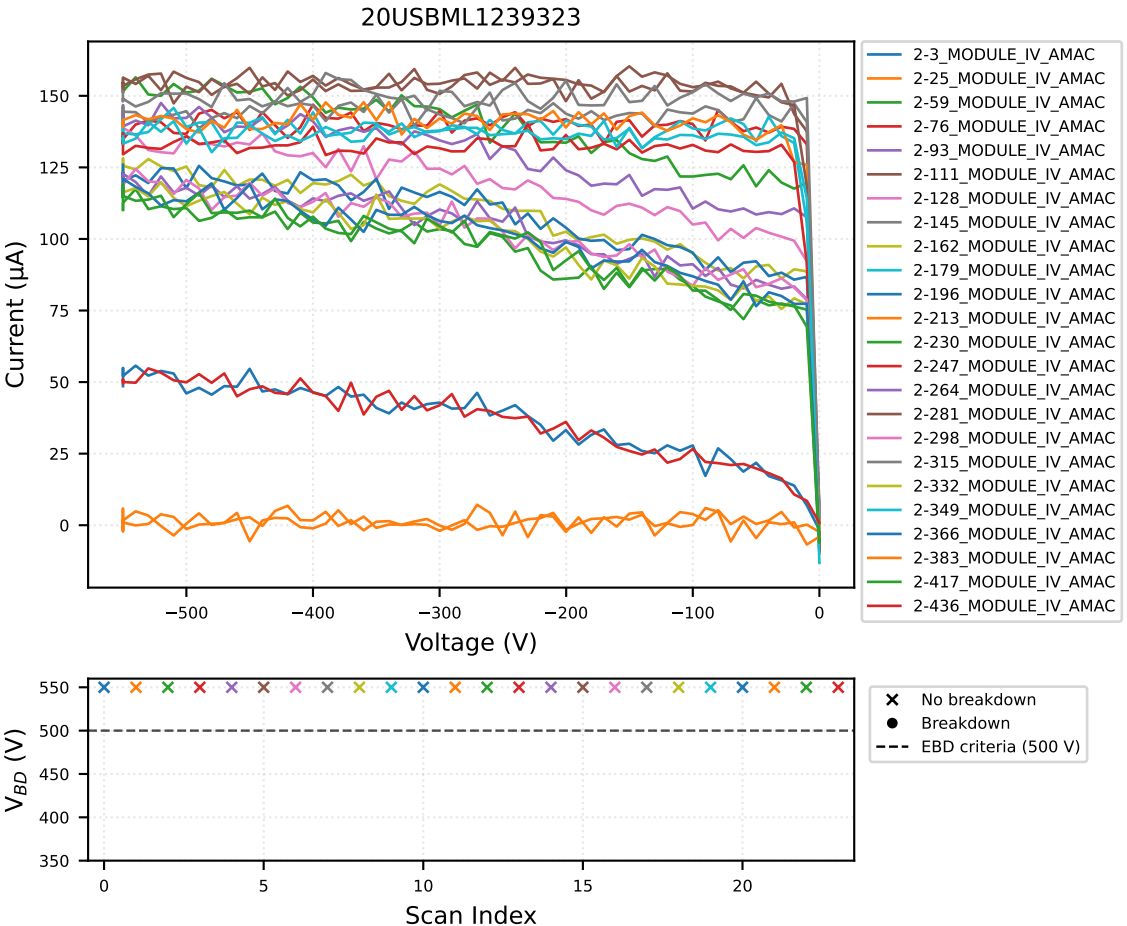
20USBML1239323
Current (μA)
Voltage (V)
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-25_MODULE_IV_AMAC
2-59_MODULE_IV_AMAC
2-76_MODULE_IV_AMAC
2-93_MODULE_IV_AMAC
2-111_MODULE_IV_AMAC
2-128_MODULE_IV_AMAC
2-145_MODULE_IV_AMAC
2-162_MODULE_IV_AMAC
2-179_MODULE_IV_AMAC
2-196_MODULE_IV_AMAC
2-213_MODULE_IV_AMAC
2-230_MODULE_IV_AMAC
2-247_MODULE_IV_AMAC
2-264_MODULE_IV_AMAC
2-281_MODULE_IV_AMAC
2-298_MODULE_IV_AMAC
2-315_MODULE_IV_AMAC
2-332_MODULE_IV_AMAC
2-349_MODULE_IV_AMAC
2-366_MODULE_IV_AMAC
2-383_MODULE_IV_AMAC
2-417_MODULE_IV_AMAC
2-436_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)