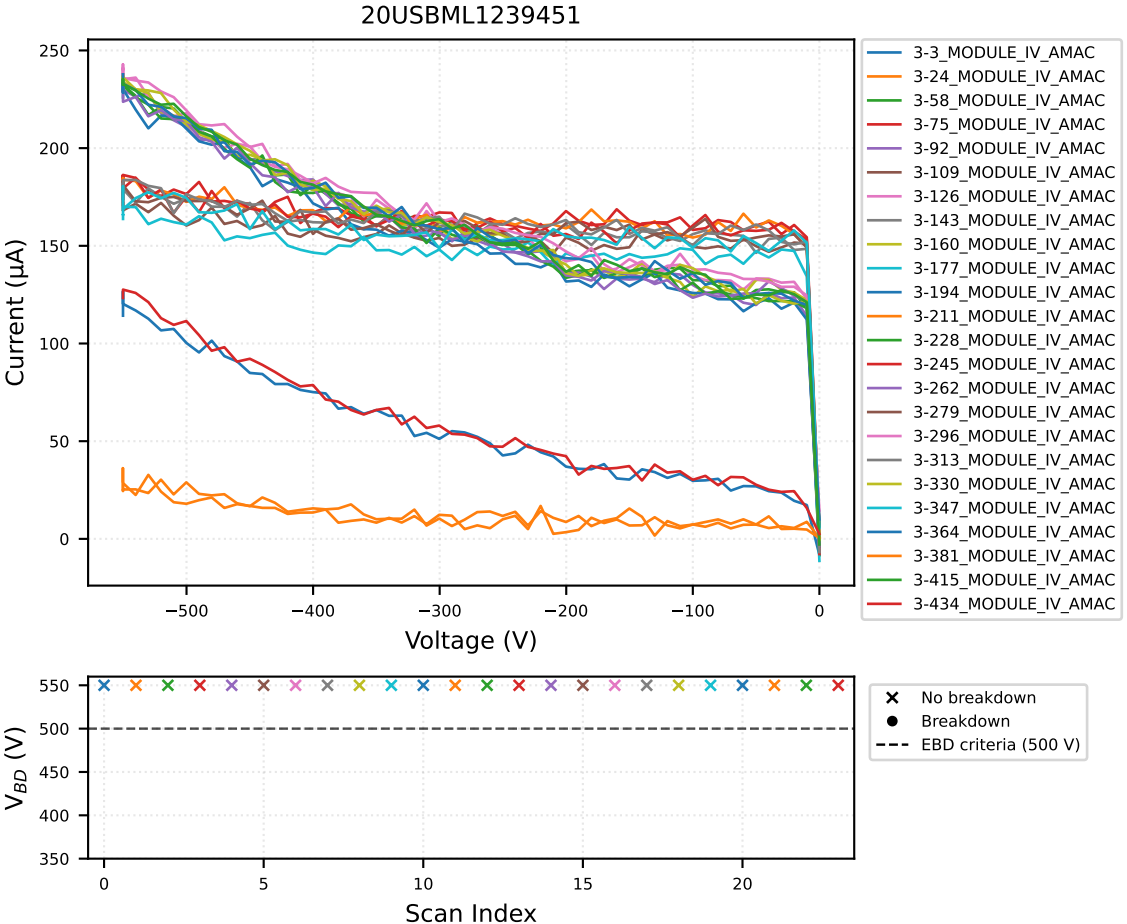
20USBML1239451
Current (μA)
Voltage (V)
250
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-24_MODULE_IV_AMAC
3-58_MODULE_IV_AMAC
3-75_MODULE_IV_AMAC
3-92_MODULE_IV_AMAC
3-109_MODULE_IV_AMAC
3-126_MODULE_IV_AMAC
3-143_MODULE_IV_AMAC
3-160_MODULE_IV_AMAC
3-177_MODULE_IV_AMAC
3-194_MODULE_IV_AMAC
3-211_MODULE_IV_AMAC
3-228_MODULE_IV_AMAC
3-245_MODULE_IV_AMAC
3-262_MODULE_IV_AMAC
3-279_MODULE_IV_AMAC
3-296_MODULE_IV_AMAC
3-313_MODULE_IV_AMAC
3-330_MODULE_IV_AMAC
3-347_MODULE_IV_AMAC
3-364_MODULE_IV_AMAC
3-381_MODULE_IV_AMAC
3-415_MODULE_IV_AMAC
3-434_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)