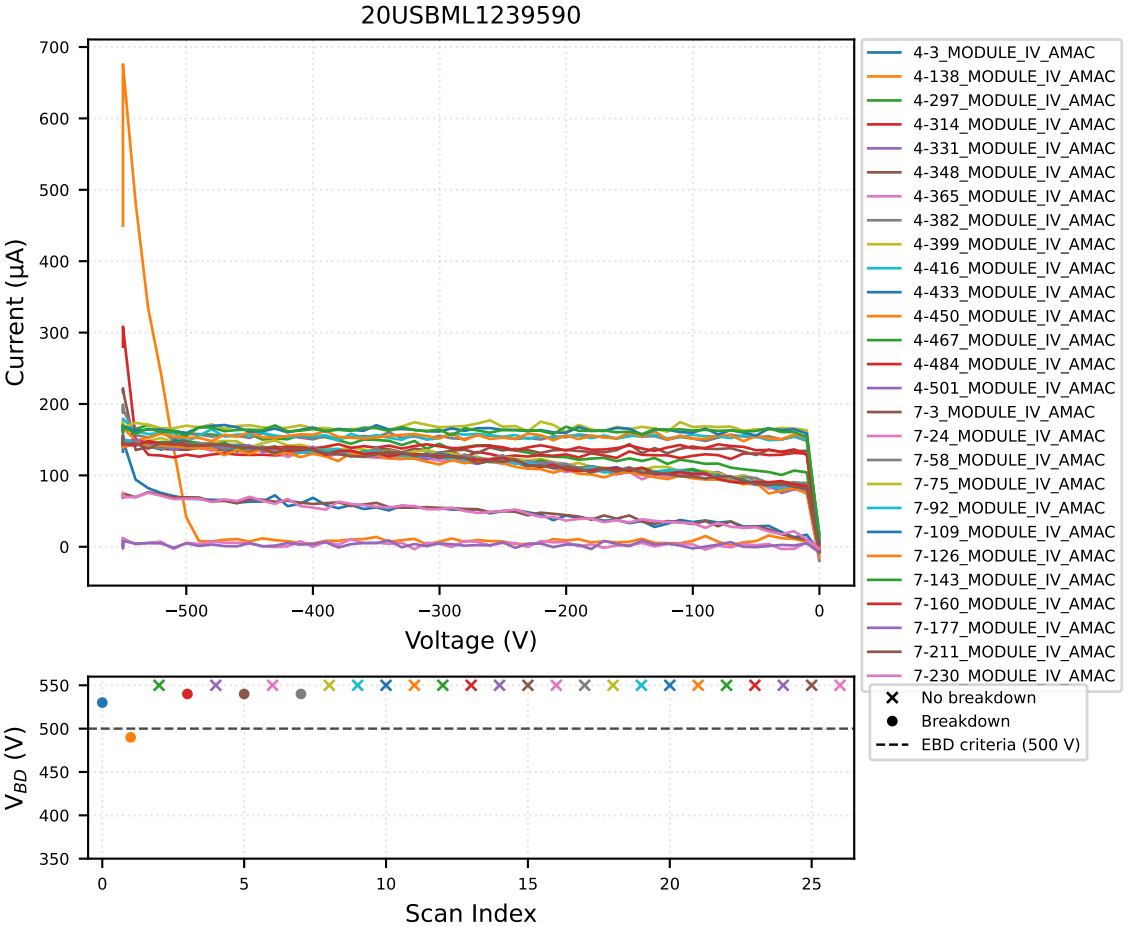
20USBML1239590
Current (μA)
Voltage (V)
700
600
500
400
300
200
100
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
4-3_MODULE_IV_AMAC
4-138_MODULE_IV_AMAC
4-297_MODULE_IV_AMAC
4-314_MODULE_IV_AMAC
4-331_MODULE_IV_AMAC
4-348_MODULE_IV_AMAC
4-365_MODULE_IV_AMAC
4-382_MODULE_IV_AMAC
4-399_MODULE_IV_AMAC
4-416_MODULE_IV_AMAC
4-433_MODULE_IV_AMAC
4-450_MODULE_IV_AMAC
4-467_MODULE_IV_AMAC
4-484_MODULE_IV_AMAC
4-501_MODULE_IV_AMAC
7-3_MODULE_IV_AMAC
7-24_MODULE_IV_AMAC
7-58_MODULE_IV_AMAC
7-75_MODULE_IV_AMAC
7-92_MODULE_IV_AMAC
7-109_MODULE_IV_AMAC
7-126_MODULE_IV_AMAC
7-143_MODULE_IV_AMAC
7-160_MODULE_IV_AMAC
7-177_MODULE_IV_AMAC
7-211_MODULE_IV_AMAC
7-230_MODULE_IV_AMAC
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
25