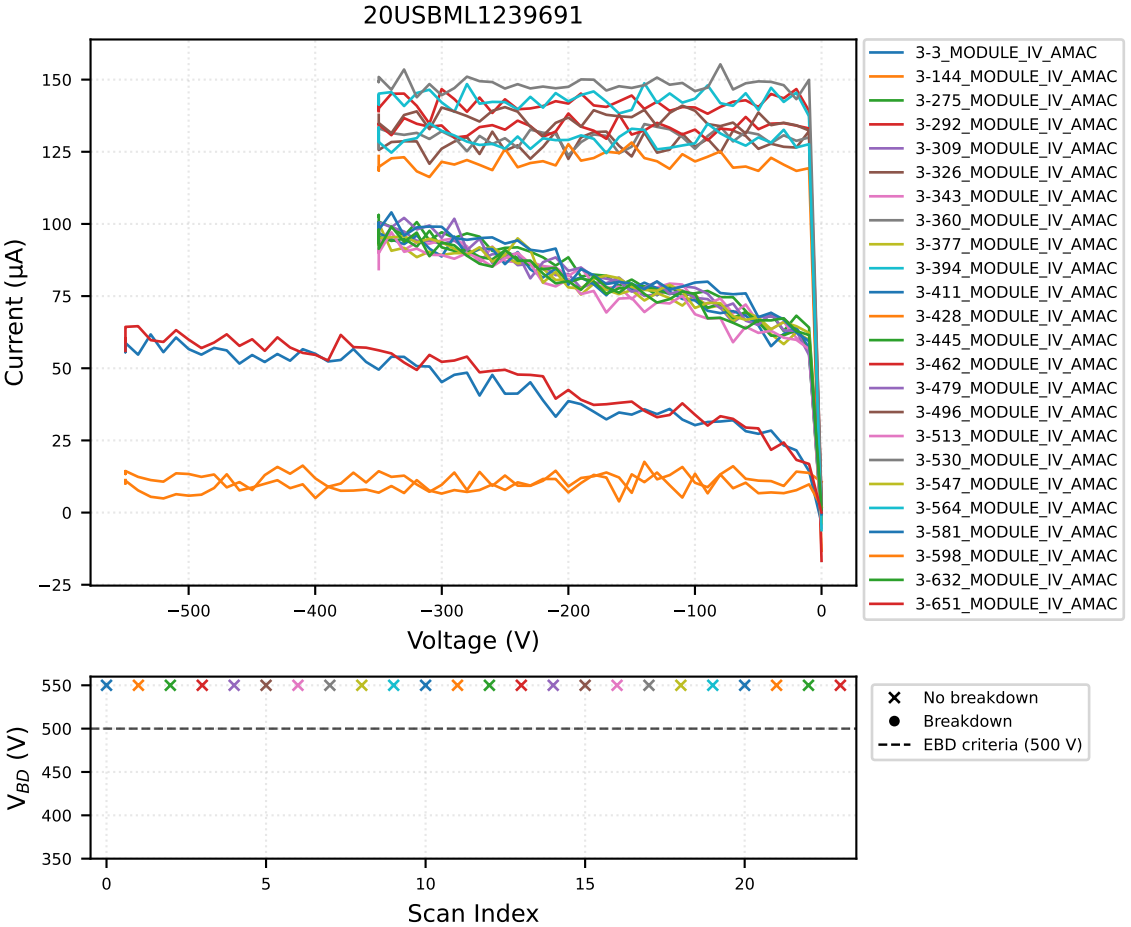
20USBML1239691
Current (μA)
Voltage (V)
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-144_MODULE_IV_AMAC
3-275_MODULE_IV_AMAC
3-292_MODULE_IV_AMAC
3-309_MODULE_IV_AMAC
3-326_MODULE_IV_AMAC
3-343_MODULE_IV_AMAC
3-360_MODULE_IV_AMAC
3-377_MODULE_IV_AMAC
3-394_MODULE_IV_AMAC
3-411_MODULE_IV_AMAC
3-428_MODULE_IV_AMAC
3-445_MODULE_IV_AMAC
3-462_MODULE_IV_AMAC
3-479_MODULE_IV_AMAC
3-496_MODULE_IV_AMAC
3-513_MODULE_IV_AMAC
3-530_MODULE_IV_AMAC
3-547_MODULE_IV_AMAC
3-564_MODULE_IV_AMAC
3-581_MODULE_IV_AMAC
3-598_MODULE_IV_AMAC
3-632_MODULE_IV_AMAC
3-651_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)