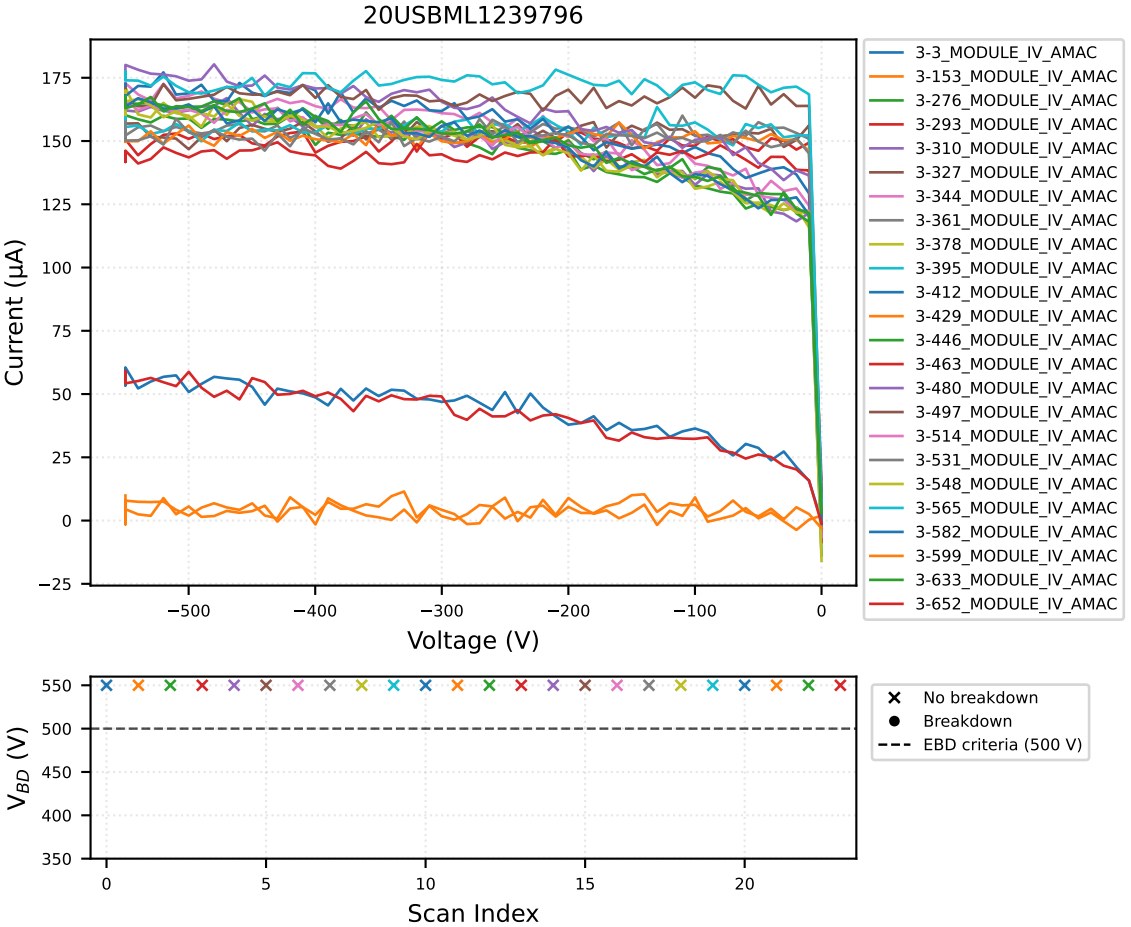
20USBML1239796
Current (μA)
Voltage (V)
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-153_MODULE_IV_AMAC
3-276_MODULE_IV_AMAC
3-293_MODULE_IV_AMAC
3-310_MODULE_IV_AMAC
3-327_MODULE_IV_AMAC
3-344_MODULE_IV_AMAC
3-361_MODULE_IV_AMAC
3-378_MODULE_IV_AMAC
3-395_MODULE_IV_AMAC
3-412_MODULE_IV_AMAC
3-429_MODULE_IV_AMAC
3-446_MODULE_IV_AMAC
3-463_MODULE_IV_AMAC
3-480_MODULE_IV_AMAC
3-497_MODULE_IV_AMAC
3-514_MODULE_IV_AMAC
3-531_MODULE_IV_AMAC
3-548_MODULE_IV_AMAC
3-565_MODULE_IV_AMAC
3-582_MODULE_IV_AMAC
3-599_MODULE_IV_AMAC
3-633_MODULE_IV_AMAC
3-652_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)