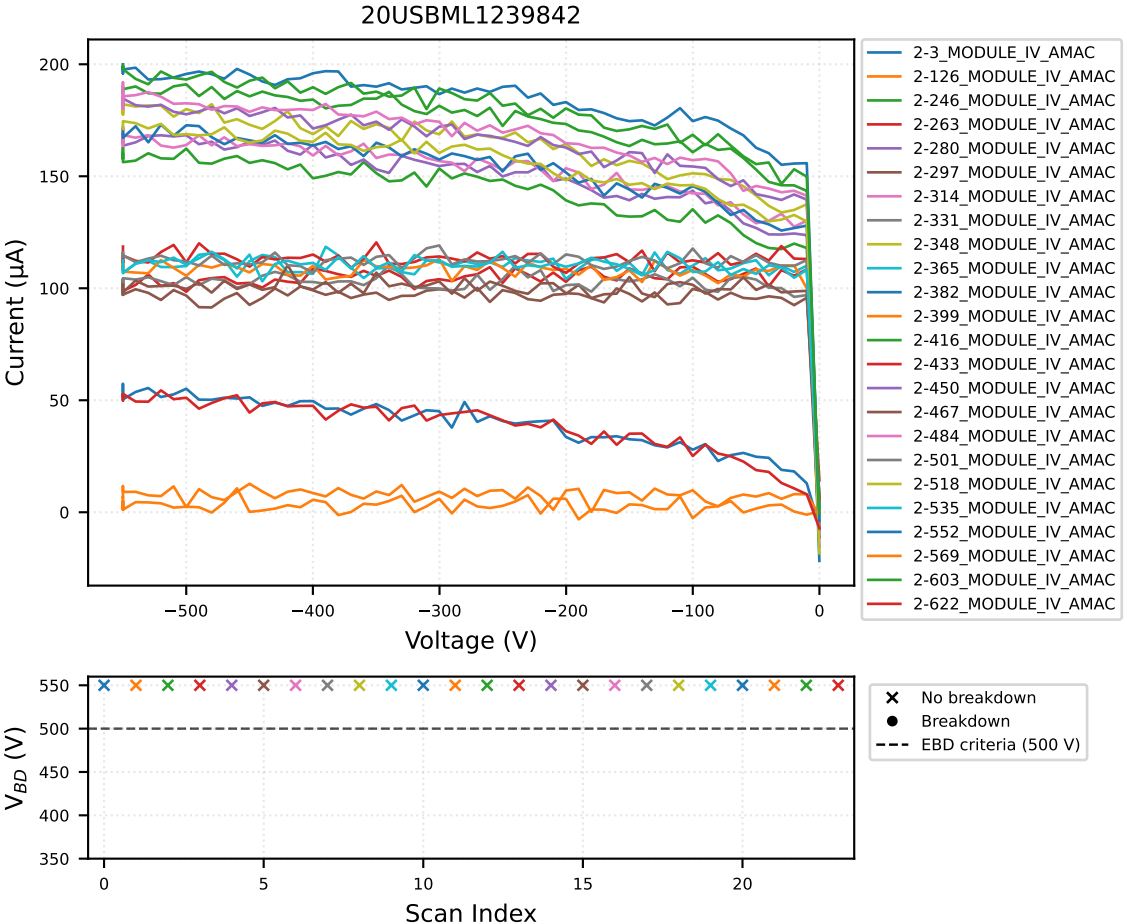
20USBML1239842
Current (μA)
Voltage (V)
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-126_MODULE_IV_AMAC
2-246_MODULE_IV_AMAC
2-263_MODULE_IV_AMAC
2-280_MODULE_IV_AMAC
2-297_MODULE_IV_AMAC
2-314_MODULE_IV_AMAC
2-331_MODULE_IV_AMAC
2-348_MODULE_IV_AMAC
2-365_MODULE_IV_AMAC
2-382_MODULE_IV_AMAC
2-399_MODULE_IV_AMAC
2-416_MODULE_IV_AMAC
2-433_MODULE_IV_AMAC
2-450_MODULE_IV_AMAC
2-467_MODULE_IV_AMAC
2-484_MODULE_IV_AMAC
2-501_MODULE_IV_AMAC
2-518_MODULE_IV_AMAC
2-535_MODULE_IV_AMAC
2-552_MODULE_IV_AMAC
2-569_MODULE_IV_AMAC
2-603_MODULE_IV_AMAC
2-622_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)