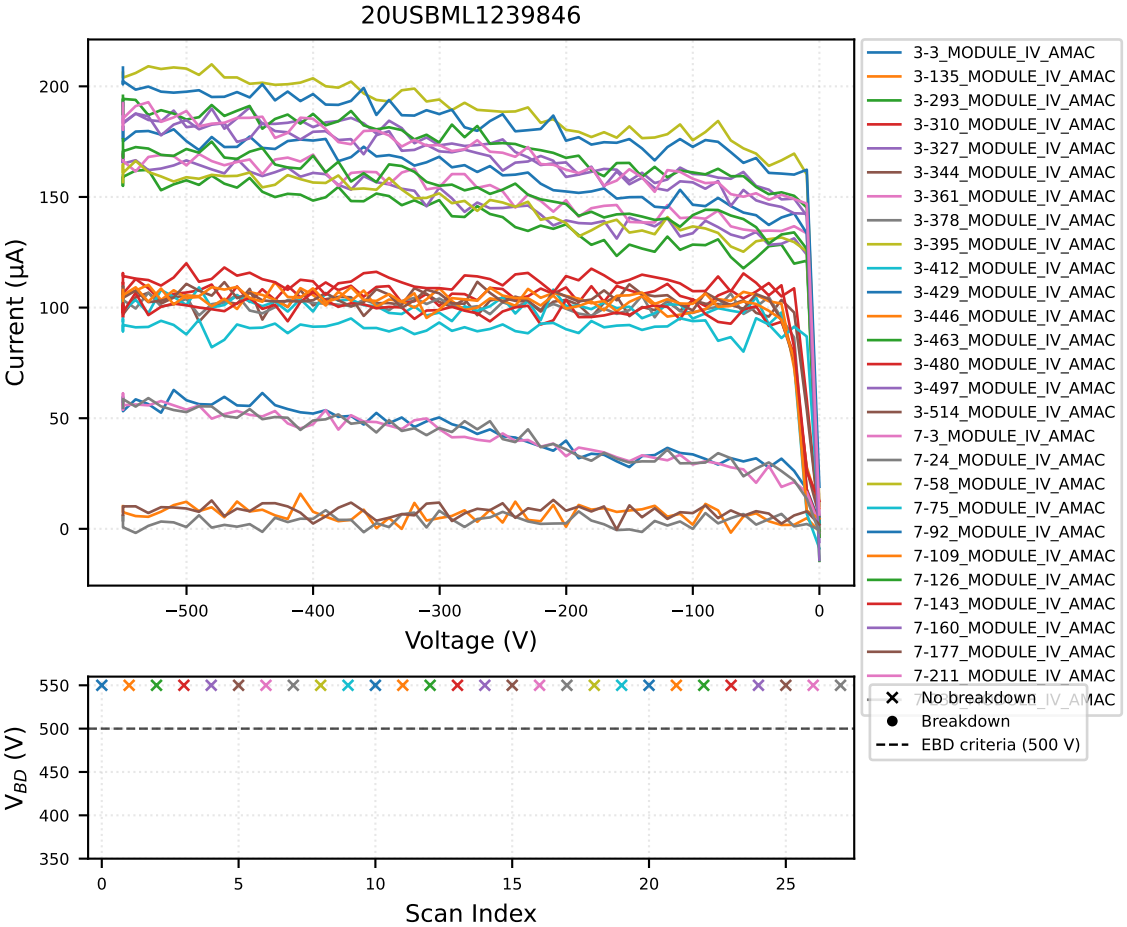
20USBML1239846
Current (μA)
Voltage (V)
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-135_MODULE_IV_AMAC
3-293_MODULE_IV_AMAC
3-310_MODULE_IV_AMAC
3-327_MODULE_IV_AMAC
3-344_MODULE_IV_AMAC
3-361_MODULE_IV_AMAC
3-378_MODULE_IV_AMAC
3-395_MODULE_IV_AMAC
3-412_MODULE_IV_AMAC
3-429_MODULE_IV_AMAC
3-446_MODULE_IV_AMAC
3-463_MODULE_IV_AMAC
3-480_MODULE_IV_AMAC
3-497_MODULE_IV_AMAC
3-514_MODULE_IV_AMAC
7-3_MODULE_IV_AMAC
7-24_MODULE_IV_AMAC
7-58_MODULE_IV_AMAC
7-75_MODULE_IV_AMAC
7-92_MODULE_IV_AMAC
7-109_MODULE_IV_AMAC
7-126_MODULE_IV_AMAC
7-143_MODULE_IV_AMAC
7-160_MODULE_IV_AMAC
7-177_MODULE_IV_AMAC
7-211_MODULE_IV_AMAC
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)
V_{BD} (V)
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
25
Scan Index