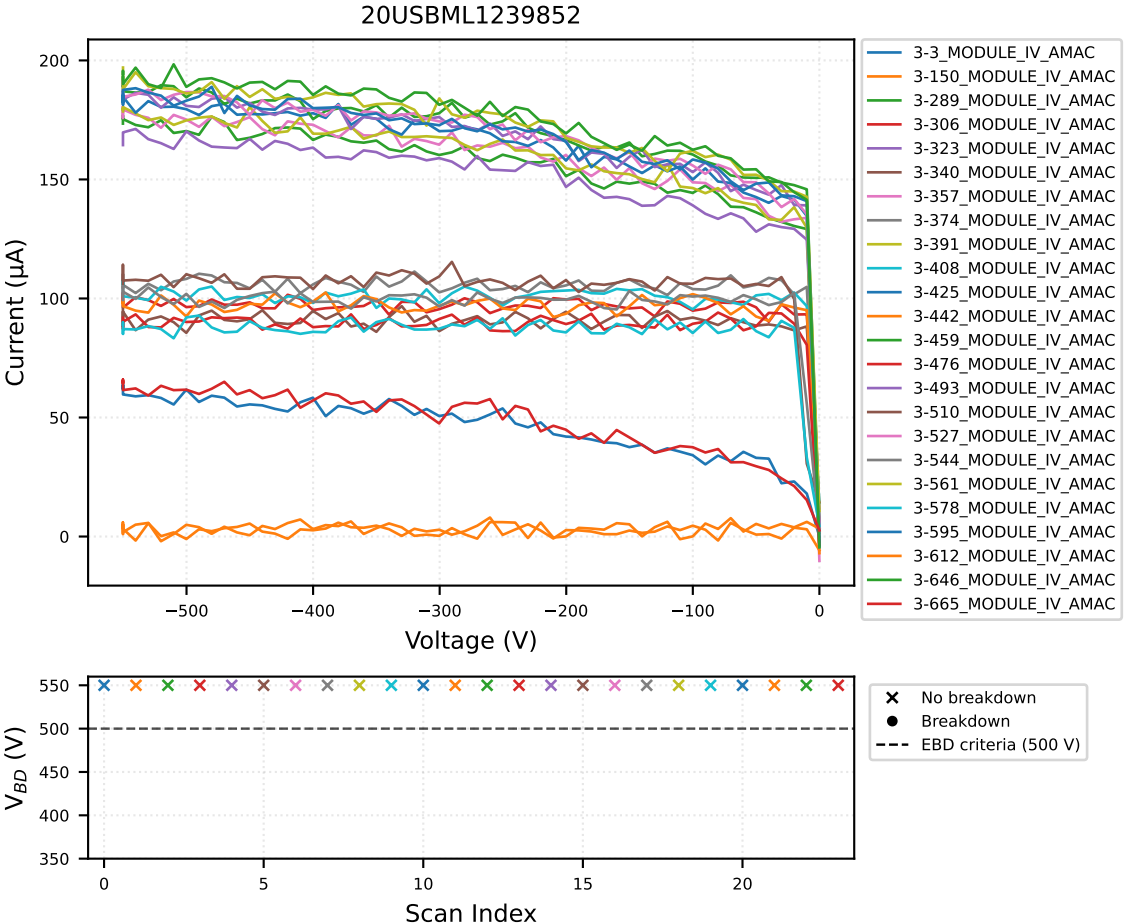
20USBML1239852
Current (μA)
Voltage (V)
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-150_MODULE_IV_AMAC
3-289_MODULE_IV_AMAC
3-306_MODULE_IV_AMAC
3-323_MODULE_IV_AMAC
3-340_MODULE_IV_AMAC
3-357_MODULE_IV_AMAC
3-374_MODULE_IV_AMAC
3-391_MODULE_IV_AMAC
3-408_MODULE_IV_AMAC
3-425_MODULE_IV_AMAC
3-442_MODULE_IV_AMAC
3-459_MODULE_IV_AMAC
3-476_MODULE_IV_AMAC
3-493_MODULE_IV_AMAC
3-510_MODULE_IV_AMAC
3-527_MODULE_IV_AMAC
3-544_MODULE_IV_AMAC
3-561_MODULE_IV_AMAC
3-578_MODULE_IV_AMAC
3-595_MODULE_IV_AMAC
3-612_MODULE_IV_AMAC
3-646_MODULE_IV_AMAC
3-665_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)