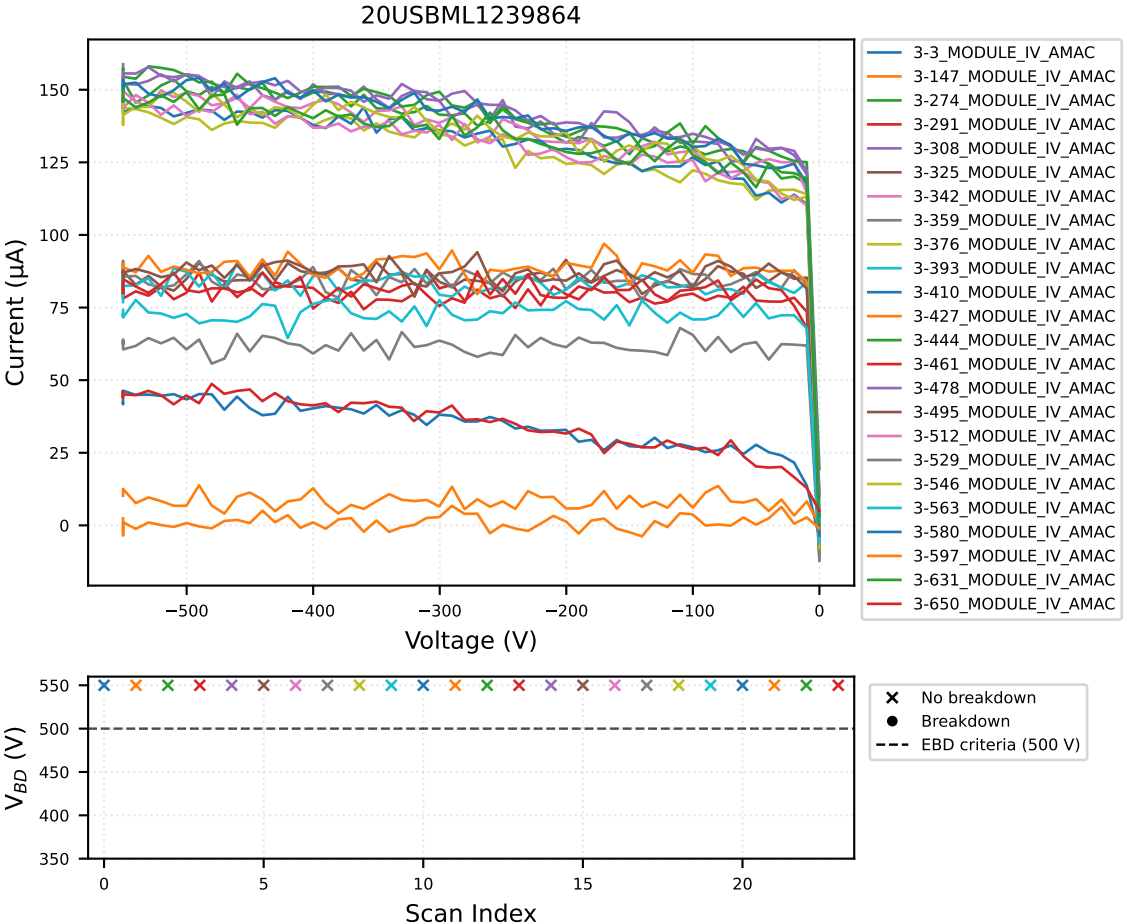
20USBML1239864
Current (μA)
Voltage (V)
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
3-3_MODULE_IV_AMAC
3-147_MODULE_IV_AMAC
3-274_MODULE_IV_AMAC
3-291_MODULE_IV_AMAC
3-308_MODULE_IV_AMAC
3-325_MODULE_IV_AMAC
3-342_MODULE_IV_AMAC
3-359_MODULE_IV_AMAC
3-376_MODULE_IV_AMAC
3-393_MODULE_IV_AMAC
3-410_MODULE_IV_AMAC
3-427_MODULE_IV_AMAC
3-444_MODULE_IV_AMAC
3-461_MODULE_IV_AMAC
3-478_MODULE_IV_AMAC
3-495_MODULE_IV_AMAC
3-512_MODULE_IV_AMAC
3-529_MODULE_IV_AMAC
3-546_MODULE_IV_AMAC
3-563_MODULE_IV_AMAC
3-580_MODULE_IV_AMAC
3-597_MODULE_IV_AMAC
3-631_MODULE_IV_AMAC
3-650_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)